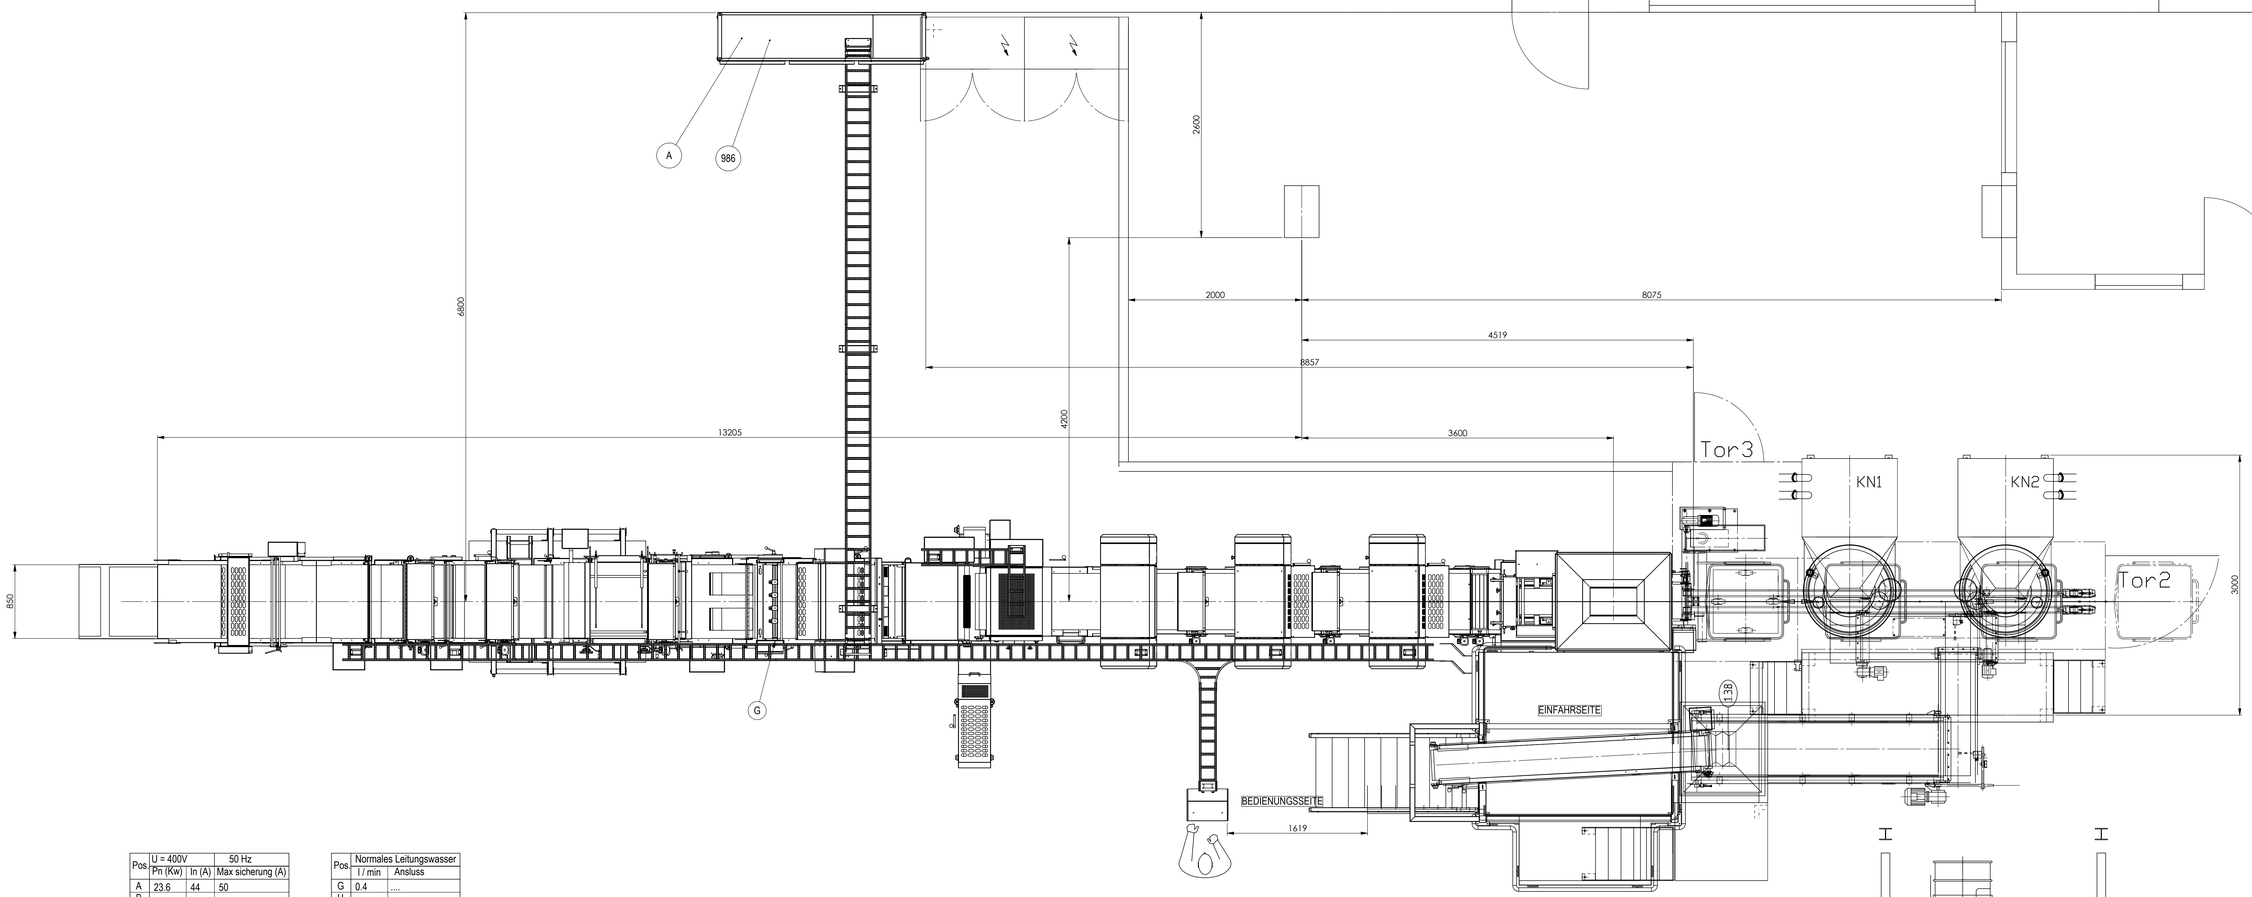

Pos.	U = 400V		50 Hz
	Pn (Kw)	In (A)	Max sicherung (A)
A	23.6	44	50
B			
C			

Pos.	Normales Leitungswasser	
	l / min	Ansluss
G	0.4	....
H		
I		

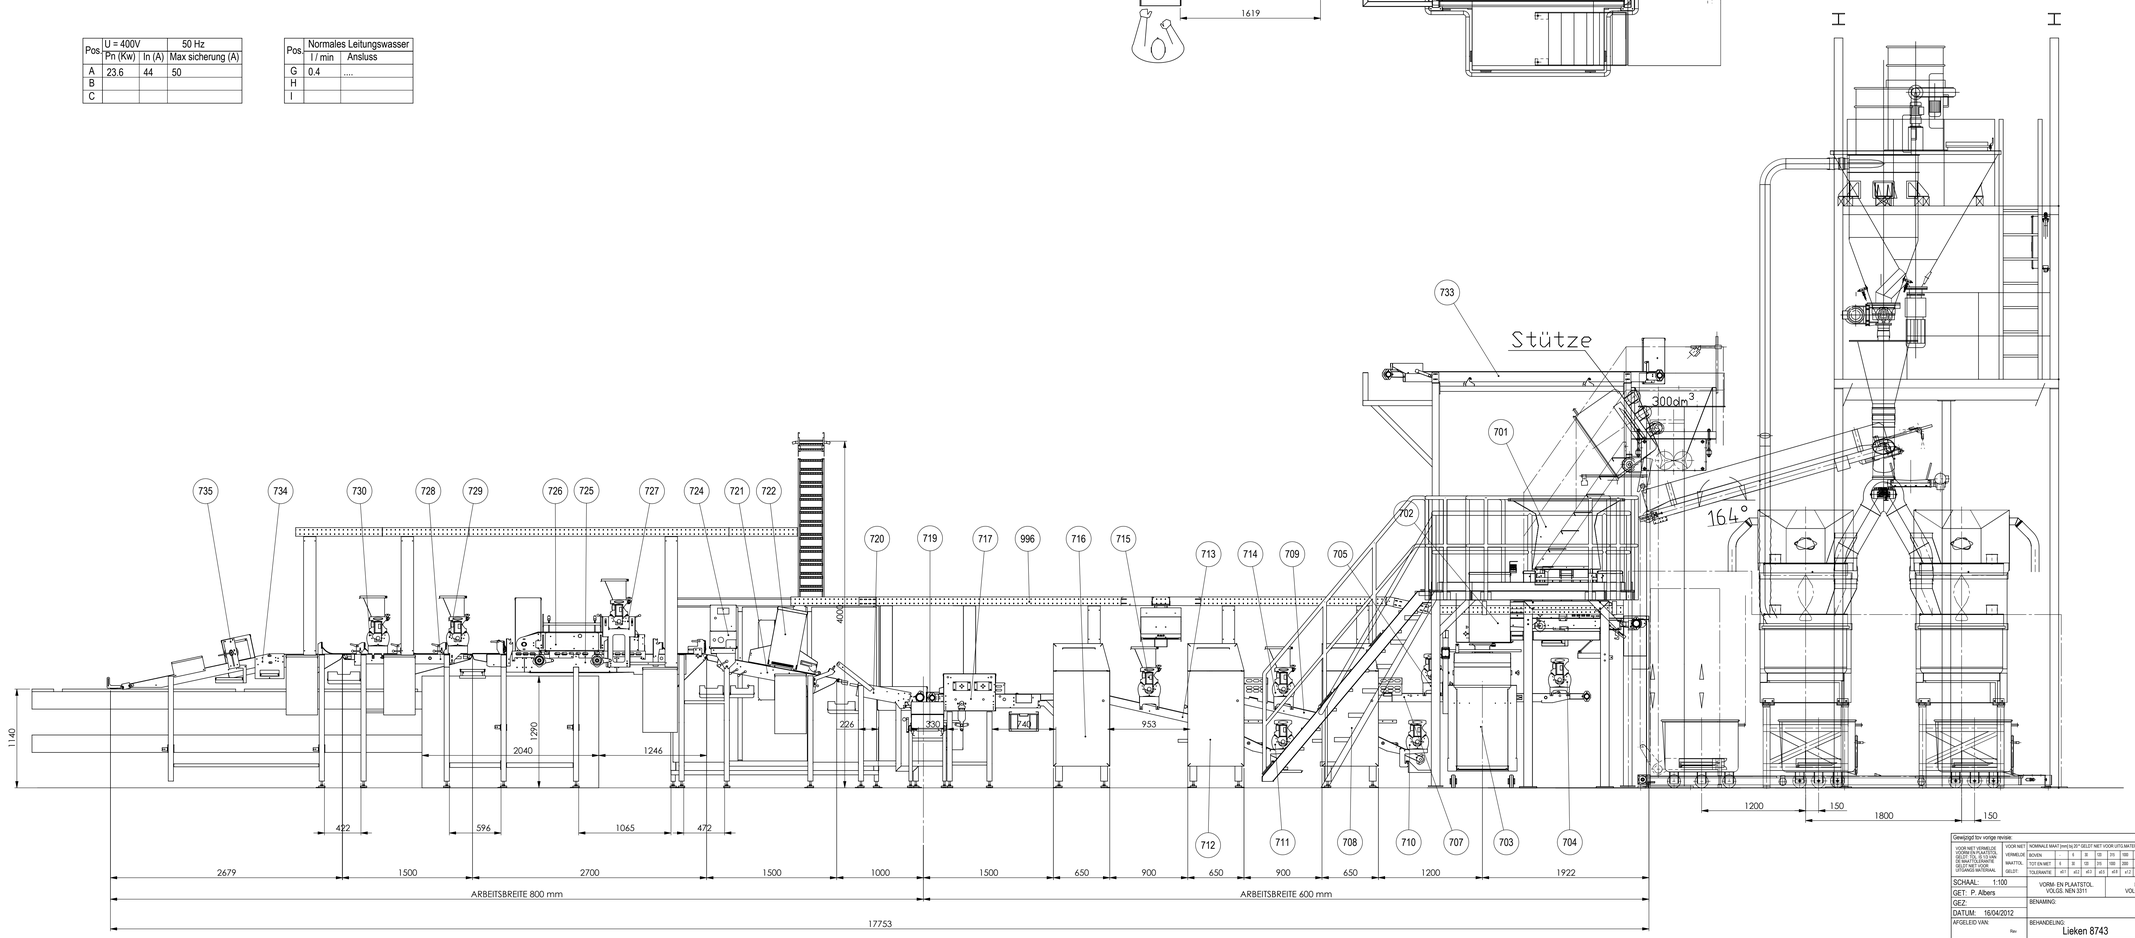

Gewijzigd tov vorige revisie:

VOOR NIET VERMELDE MAATVOERING GELDT DE MAATTOLERANTIE VOLGENS DE ALGEMENE INTERNE NORMAL.	VOOR NIET VERMELDE BOVEN:	1	6	30	120	315	1000	2000
	MAATTOL. TOT EN MET	6	30	120	315	1000	2000	...
	GELDT: TOLERANTIE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

NOMINALE MAAT [mm] bij 20° GELDT NIET VOOR UITG MATERIAAL							
VOOR NIET VERMELDE:	BOVEN:						
MAATTOL. TOT EN MET	6	30	120	315	1000	2000	...
GELDT:							

NOM.LENGTE v.d KORTSTE ZUDE v.d HOOK [20°]					
HOOKTOL.	BOVEN: [mm]				
	TOT EN MET [mm]	18	30	50	80
	GELDT: TOLERANTIE [mm]	±0	±0	±0	±0

SCHAAL: 1:100	VORM EN PLASTSTOL VOLGS. NEN 3311	RUWHEID VOLGS. NEN 3834	MAATTOL VOLGS. NEN 2365
GET: P. Albers			
GEZ:	BENAMING: Crusto Line		AANTAL:
DATUM: 16/04/2012			
AFGELEID VAN:	BEHANDELING: Lieken 8743	PROJECTNUMMER:TEKENINGNUMMER: 874300 - 0000000.08743	VERSIE: 2.1
Rev.			

PROJECTIE

Rademaker Specialists in food processing equipment

RADEMAKER B.V. HOLLAN